




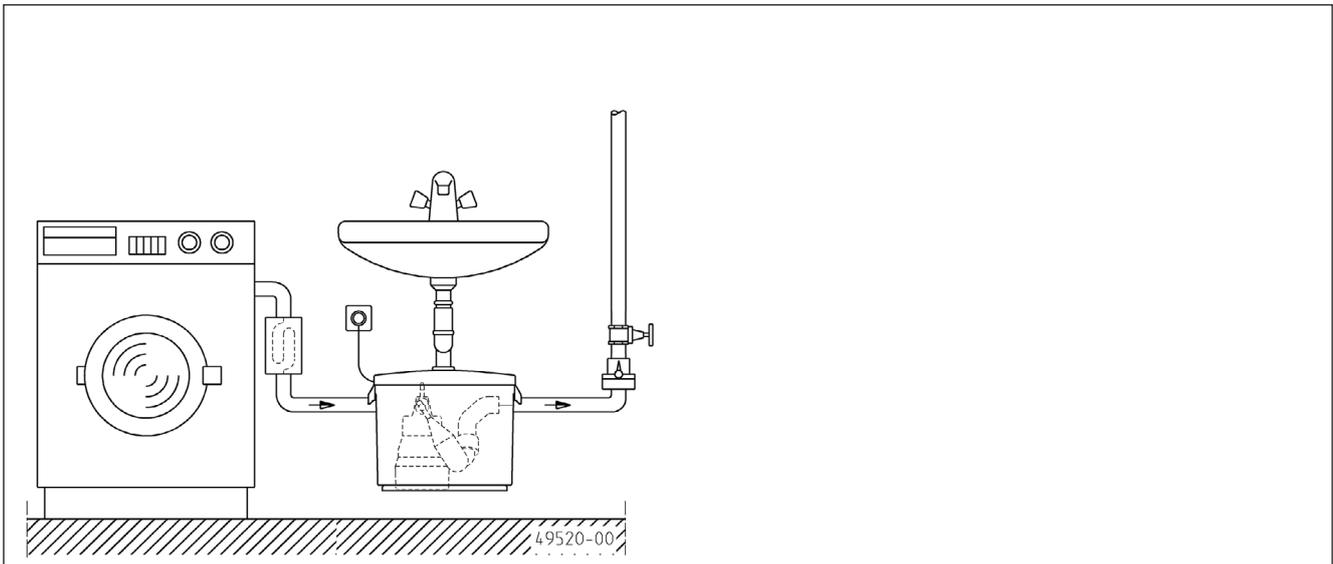

HEBEFIX

EN Instruction Manual

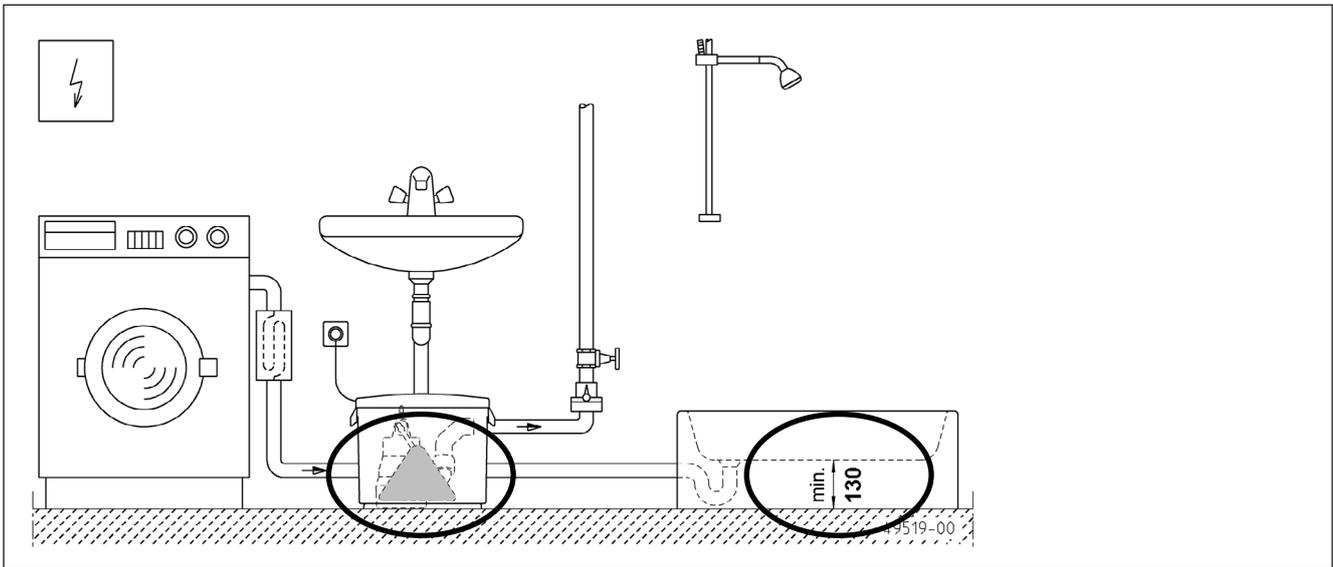

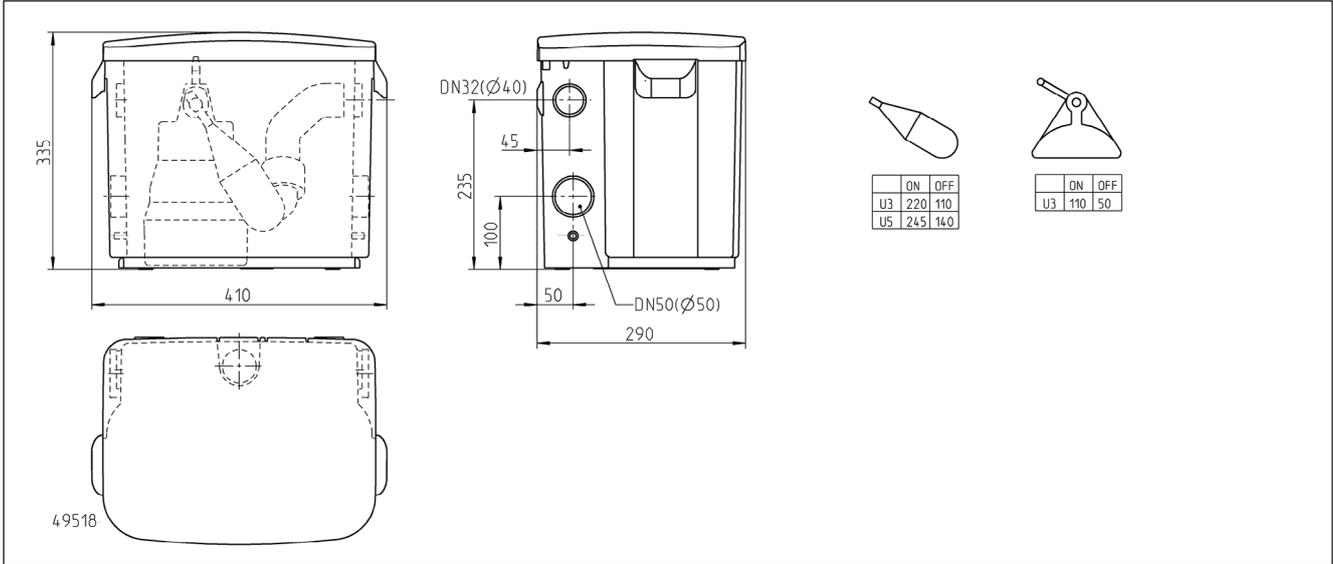

EINSATZ

Der Überflurbehälter Hebefix wird in Verbindung mit einer separat zu bestellenden Entwässerungspumpe U3KS, U3KS spezial oder U5 KS zu einer Schmutzwasserhebeanlage. Die Sicherheitshinweise und Einsatzbedingungen entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung der Pumpe. Zulässige Mediumtemperatur 35°C (kurzfristig 60°C).

An den Hebefix kann oben ein Waschbecken, seitlich eine Waschmaschine, Geschirrspülmaschine, Badewanne oder eine Dusche (Mindesteinbauhöhe 130 mm) angeschlossen werden. Die Entsorgung von Kondensat aus Brennwertkesseln und Rückspülwasser aus Enthärtungsanlagen ist nur mit der Pumpe U3 KS spezial möglich.

Der Hebefix sollte mit den Entwässerungsgegenständen im selben Raum installiert sein. Bei Nutzung der unteren Zuläufe muss ein Sonderschwimmer (JP44795) verwendet werden, damit ein freier Ablauf der Entwässerungsleitung möglich ist. Die Druckleitung kann wahlweise links oder rechts durch die oberen Stutzen des Behälters geführt werden.

HINWEIS! Der Hebefix darf nicht zur Förderung von Abwässern aus Toiletten oder Urinalen genutzt werden.

EINBAU

Der Hebefix wird entsprechend den Beispielen eingebaut. Nach EN 12056-4 muss die Druckleitung mit einer Schleife über die örtlich festgelegte Rückstauenebene geführt werden und mit einer Rückschlagklappe (Lieferumfang) gesichert werden.

Zubehör Alarmgeber

Der Alarmgeber AGR oder der Waschmaschinenstopp AWR warnen vor unzulässig hohem Wasserstand im Behälter. Gleichzeitig schaltet der Waschmaschinenstopp im Störfall angeschlossene Waschmaschinen/Spülmaschinen aus.

Bei Verwendung unseres Sonderschwimmers an der Pumpe ist für den Einbau der Alarmanlage eine Sonderbefestigung (JP28191) erforderlich.

REINIGUNG/WARTUNG



WARNUNG!

Vor jeder Arbeit an der Pumpe: Netzstecker ziehen!

Die Anlage arbeitet weitgehend wartungsfrei. Bei nachlassender Pumpenleistung sind evtl. vorhandene Ablagerungen im Behälter zu beseitigen. Reinigung/Wartung/Störungsbeseitigung gemäß Betriebsanleitung der Pumpe vornehmen.

Nach Öffnen des Behälters zu Wartungszwecken immer darauf achten, dass der Dichtring gleichmäßig im Deckel anliegt und neu mit Gleitmittel (Vaseline, Flüssigseife) benetzt wird.

Wechsel des Aktivkohlefilters

- mindestens 1x jährlich
- bei Geruchsbelästigung
- nach Störungen mit Wasseraustritt durch den Filter

DESCRIPTION

The above-floor tank Hebefix is combined with a separately ordered drainage pump U3KS, U3KS spezial or U5 KS to form a greywater lifting unit. Please refer to the operating instructions of the pump for the safety instructions and operating conditions. The allowed temperature of the pumped medium is 35°C (short time period 60°C).

A washbasin can be connected to the Hebefix at the top, a washing machine, dishwasher, bathtub or shower (minimum installation height 130 mm) at the side. The disposal of condensate from condensing boilers and backwash water from softening plants is only possible with the U3 KS special pump.

The Hebefix should be installed in the same room as the drainage objects. By using the lower inlets, a special float (JP44795) should be used to allow a free flow of inlet pipe is guaranteed. The pressure pipe can be installed right or left handed through the upper connection of the tank.

NOTICE! The Hebefix must not be used for pumping sewage water from lavatories or urinals.

INSTALLATION

The Hebefix is installed according to the examples. According to EN 12056-4 the pressure pipe must be taken in a loop over the local backflow level and secured with a reflux valve (extent of delivery).

Accessory Alarm unit

The automatic alarm AGR or the alarm device with washing machine cutoff AWR signalizes an unacceptably high water level. At the same time the machine connected will be switched off by the AWR.

The installation of low level switch requires, the fastener (JP28191) for the alarm unit.

CLEANING/MAINTENANCE



WARNING!

Before carrying out any works: disconnect the pump and the controls from the mains.

The unit is free of maintenance. In case of a deteriorate pump performance, remove all sediments from the tank.




Cleaning/Maintenance according to the manual for the pump.




After opening the Hebefix for maintenance purposes, always ensure that the sealing ring lies evenly in the cover of the tank and is re-wetted with lubricant (Vaseline, liquid soap).

Change of the activated carbon filter




- 1x year at least
- in case of annoyance caused by bad smell
- in case of water penetration through the filter.

MOUNTING

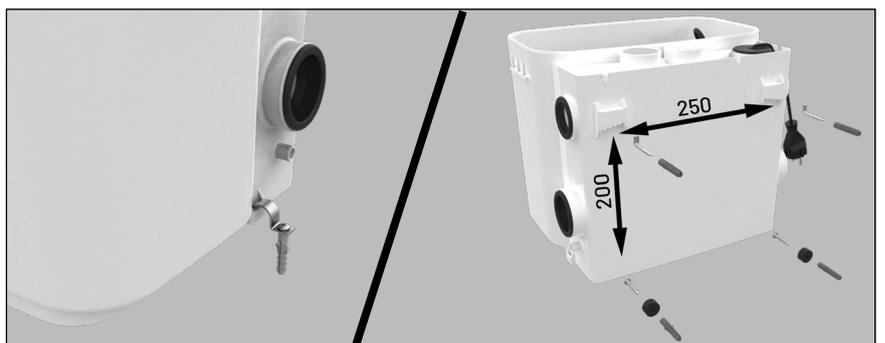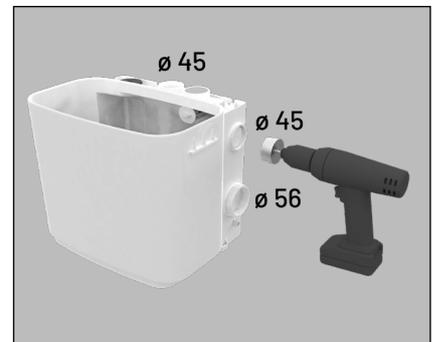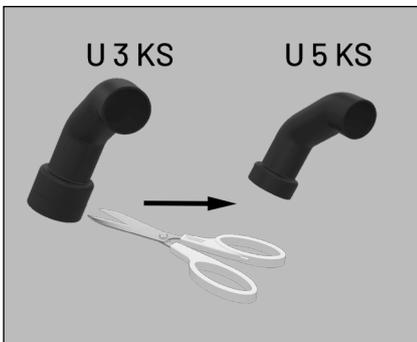


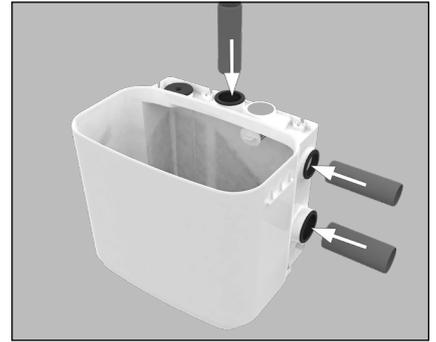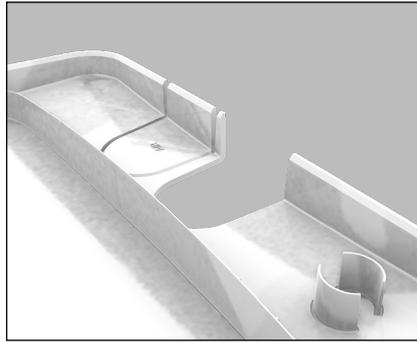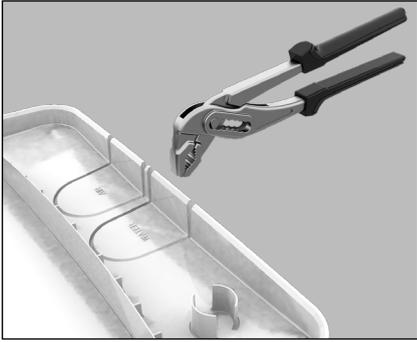

EMERGENCY DISPOSAL

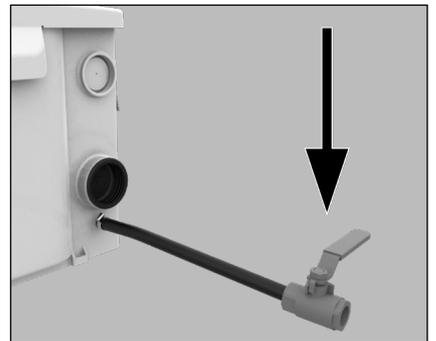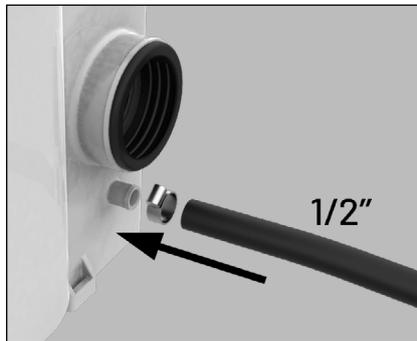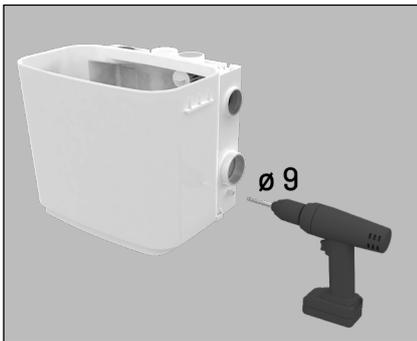


ALARM

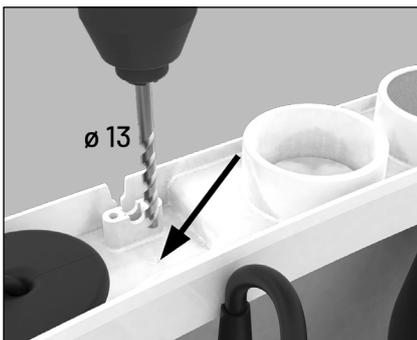



HEBEFIX (JP50210)

Spare parts

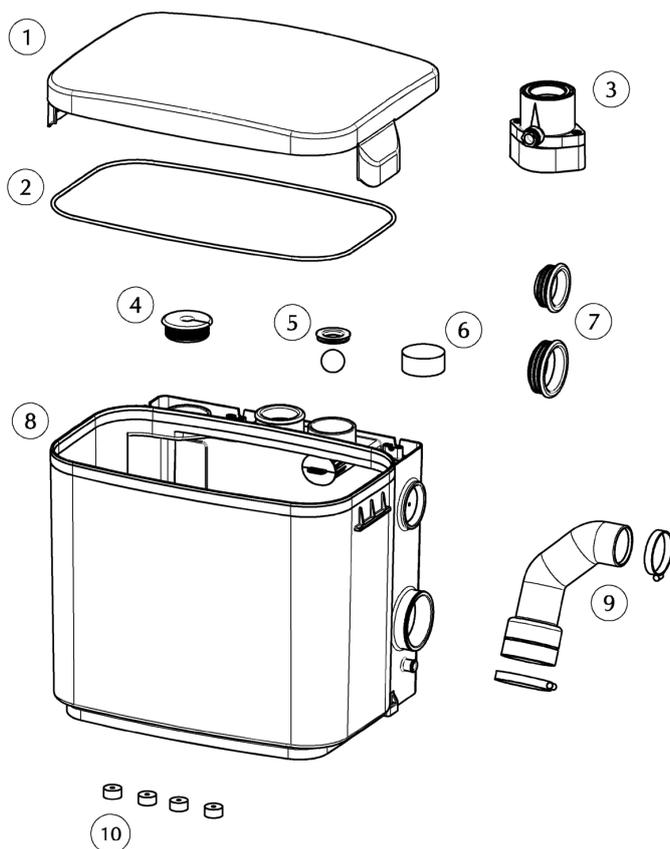

①	Deckel	Cover	JP50259
②	Deckeldichtung	Cover seal	JP50260
③	Rückschlagklappe	Reflux valve	JP09739
④	Verschluss-Stopfen	Sealing plug	JP47540
⑤	Kugel und Scheibe	Ball and washer	JP50258
⑥	Filter	Filter	JP47542
⑦	Steckdichtung DN40	Plug in seal DN40	JP45098
	Steckdichtung DN50	Plug in seal DN50	JP45099
⑧	Behälter	Tank	JP50261
⑨	Abgangskrümmter	Outlet elbow	JP50262
⑩	Füße	Feet	JP47537



**PUMP TECHNICAL
SERVICES LIMITED**

